

YENİ NESİL BERMUDA

TÜRKİYE'DE BİR İLK!...

anadolucim
San. ve tic. ltd. şti.

ISLAH: OKC 1131 soğuk ve kuraklığı ile bilinen Himalayalar'dan ve yine soğuk ve kurak iklimi ile bilinen Güney Afrika'dan seçilen iki Bermudanin çaprazlanması sonucu ıslah edilmiştir. Bu iki bitkinin genlerinin bir araya gelmesiyle soğuk toleransı çok yüksek ve susuzluğa dayanıklı bir genotip olan OKC 1131 oluşmuştur.

TUZ TOLERANSI: OKC 1131'in tuza karşı dayanımı yüksektir. 11 çeşit arasında yapılan tuz toleransı testinde OKC 1131 tuza en dayanıklı çeşit olmuştur.

GÖRÜNÜŞ, DOKU: OKC 1131 yoğun ve ince bir tekstüre sahiptir. Rengi koyu yeşildir. Diğer varyetelerle kıyaslandığında dormata geç girip erken çıktığı görülür.


YIPRANMA TOLERANSI: OKC 1131 yoğun kullanımdaki hasar ve yıpranmalardan sonra çok çabuk kendini yenileme özelliğine sahiptir.

DÜŞÜK BİÇİM: OKC 1131, 1 Haziran 30 Ağustos 2018 Tarih aralığında biçim yüksekliği 3,50 mm ye düşürülerek yapılan testler sonucu, golf sahaları için de çok uygun bir çeşit olduğunu göstermiştir.


OKC 1131'in çok yüksek adaptasyon kabiliyeti vardır. Amerika'da 19 ayrı lokasyonda yapılan testler sonucu adapte olabilme yüzdesi % 78,5 olmuştur.

2014 İlkbaharda NTEP Denemelerinde Ölçülen Kış Zararı Yüzdesi

| Entry ID | West Lafayette, IN | Lexington, KY | Average |
|-------------|--------------------|---------------|-----------------|
| OKC 1131 | 4.0 | 25.0 | 14.5 |
| Patriot | 11.7 | 50.0 | 30.8 - Standard |
| OKC 1163 | 58.0 | 36.7 | 47.3 |
| JSC-18 | 37.3 | 60.0 | 48.7 |
| Latitude 36 | 41.3 | 73.3 | 57.3 - Standard |
| Astro | 40.7 | 83.3 | 62.0 |
| OKC 132 | 35.7 | 91.0 | 63.3 |
| JSC-21 | 68.3 | 78.3 | 73.3 |
| TifTuf | 82.7 | 94.0 | 88.3 |
| FAES 1326 | 84.7 | 93.0 | 88.8 |
| MSB 281 | 83.0 | 97.7 | 90.3 |
| 11-T-251 | 93.0 | 96.3 | 94.7 |
| 11-T-510 | 99.0 | 95.0 | 97.0 |
| FAES 1325 | 97.3 | 97.7 | 97.5 |
| Celebration | 97.3 | 98.7 | 98.0 - Standard |
| Tifway | 98.0 | 99.0 | 98.5 - Standard |
| FAES 1327 | 99.0 | 98.7 | 98.8 |
| LSD | 45.5 | 13.9 | 23.8 |

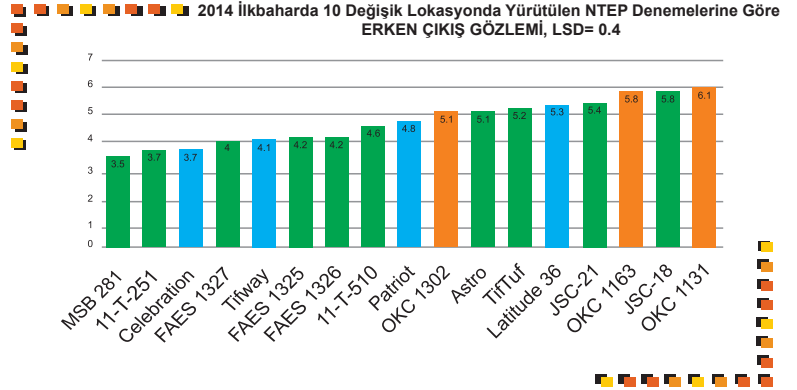

2013-2018 Yılları Arasında NTEP Tarafından 16 Değişik Lokasyonda Yapılan Bermuda Kalite Testi

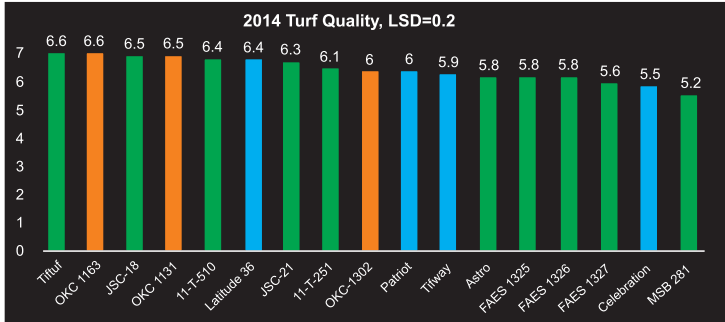

Merkez
Yunus Emre Mh. 7408/6 Sk. No: 40/A Bornova-İZMİR/TÜRKİYE
İrribat Ofisi
Kazım Dirik Mah. 375 Sk. No:18 K:2 D:204 Piramit İş Merkezi
Bornova-İZMİR/TÜRKİYE
Şube
558 Ada 3 Parsel İbni Melek Mh.
Küme Evleri Sk. No: 15 Tire - İZMİR / TÜRKİYE
Tel : +90 232 461 57 13
Fax : +90 232 461 57 32
www.anadolucim.com
info@anadolucim.com